

商 品 仕 様 書

No. 1

全 2

適用品番

連数	品 番	品 名	連数	品 番	品 名
1連	WN7601K	フルカラー ステンレスプレート1コ用	2連	WN88609	フルカラー 2連接穴ステンレスプレート
	WN7602K	フルカラー ステンレスプレート2コ用		WN9615K	フルカラー ステンレス埋込φ58コンセントプレート
	WN7603K	フルカラー ステンレスプレート3コ用		WN9616K	フルカラー ステンレス埋込φ70コンセントプレート
	WN7603-01K	フルカラー 非常用表示ステンレスプレート(3コ用)		WN9623K	フルカラー ステンレス埋込コンセントプレート2連
	WN7603-02K	フルカラー 無停電表示ステンレスプレート(3コ用)	3連	WN7607K	フルカラー ステンレスプレート7コ用
	WN7603-03K	フルカラー 発電表示ステンレスプレート(3コ用)		WN7608K	フルカラー ステンレスプレート8コ用
	WN7621K	フルカラー 角型埋込コンセントプレート		WN7609K	フルカラー ステンレスプレート9コ用
	WN7661K	フルカラー ステンレス大穴電話線プレート(取付枠付)1連		WN7663K	フルカラー ステンレス大穴電話線プレート(取付枠付)3連
	WN76611K	フルカラー ステンレスφ30通線プレート(取付枠付)		WN7683K	フルカラー ステンレス電話線プレート(取付枠付)3連
	WN7681K	フルカラー ステンレス電話線プレート(取付枠付)1連		WN7693K	フルカラー ステンレスカバープレート(取付枠付)3連
	WN7691K	フルカラー ステンレスカバープレート(取付枠付)		WN9633K	フルカラー ステンレス埋込コンセントプレート3連
	WN9613K	フルカラー ステンレス埋込コンセントプレート	4連	WN7612K	フルカラー ステンレスプレート12コ用
	WN9614K	フルカラー ステンレス埋込φ41コンセントプレート		WN7694K	フルカラー ステンレスカバープレート(取付枠付)4連
2連	WN7604K	フルカラー ステンレスプレート4コ用	5連	WN7615K	フルカラー ステンレスプレート15コ用
	WN7605K	フルカラー ステンレスプレート5コ用		WN7695K	フルカラー ステンレスカバープレート(取付枠付)5連
	WN7606K	フルカラー ステンレスプレート6コ用	6連	WN7618K	フルカラー ステンレスプレート18コ用
	WN7662K	フルカラー 大穴電話線プレート(取付枠付)2連		WN7696K	フルカラー ステンレスカバープレート(取付枠付)6連
	WN7673K	フルカラー ステンレスプレート3コ用(2コ+1コ用)	丸形	WN7660K	フルカラー ステンレス丸型大穴電話線プレート(取付枠付)
	WN7674K	フルカラー ステンレスプレート4コ用(3コ+1コ用)		WN7680K	フルカラー ステンレス丸型電話線プレート(取付枠付)
	WN7682K	フルカラー ステンレス電話線プレート(取付枠付)2連		WN7690K	フルカラー ステンレス丸型カバープレート(取付枠付)
	WN7692K	フルカラー ステンレスカバープレート(取付枠付)2連		WN8690K	フルカラー ステンレス丸型大カバープレート

- 保証品質 形状及び材料、色彩 添付仕様図による
- 環境条件 使用場所 当品及び当品と使用される器具は防滴構造となっていないので屋外での使用はできません。
- 使用上の注意事項

(1)磁性のあるステンレス(フェライト系)を使用しています。
非磁性を要求される医用施設(MRI検査室)などに使用の場合は十分施工にご注意ください。

(2)プレートねじ締付トルク 0.3 N・m～0.5 N・m で締付けてください。

品番	WN7601K 他42品番	品名	フルカラー ステンレスプレート1コ用 他42品種	改	
----	------------------	----	--------------------------------	---	--

商 品 仕 様 書

No. 2

全 2

4. 品質保証について

4-1 保証期間

- ・本品の品質保証期間は商品お買い上げ日（お引き渡し日）より1年間です。

4-2 保証内容

- ・取扱説明書、本体ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理とさせていただきます。

4-3 保証の免責事項

- ・保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。

- (1) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
- (2) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷。
- (3) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び、公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷。
- (4) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷。
- (5) 施工上の不備に起因する故障や不具合。
- (6) 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷。


品
番

WN7601K
他42品番

品
名

フルカラー
ステンレスプレート1コ用
他42品種

改

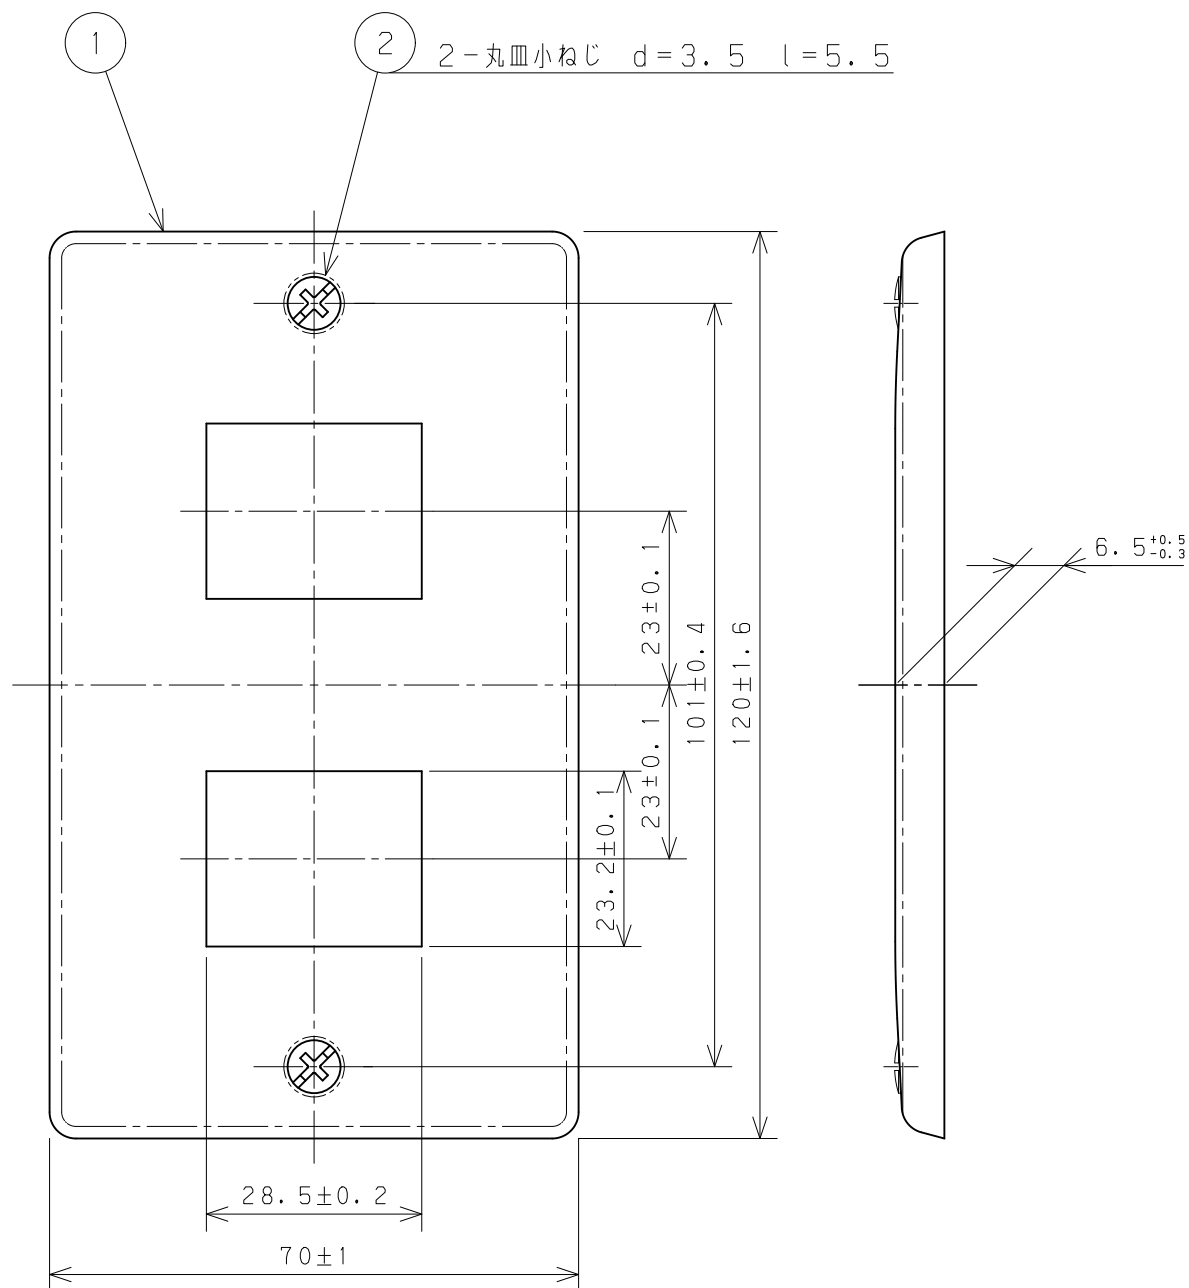

ご注意

プレートに磁性のあるステンレス（フェライト系）を使用しています。

非磁性を要求される医用施設（MRI検査室）などに使用の場合は十分施工にご注意下さい。

商 品 仕 様 図				
品番	WN7602K		改	2
	フルカラー ステンレスプレート2コ用			
品名	パナソニック エレクトリックワークス株式会社			
番号	構 成 要 素	材 料	色 彩	備 考
2	プレートねじ	黄 銅		ニッケルめっき
1	プレート	ステンレス鋼板	ホワイトブロンズ	