
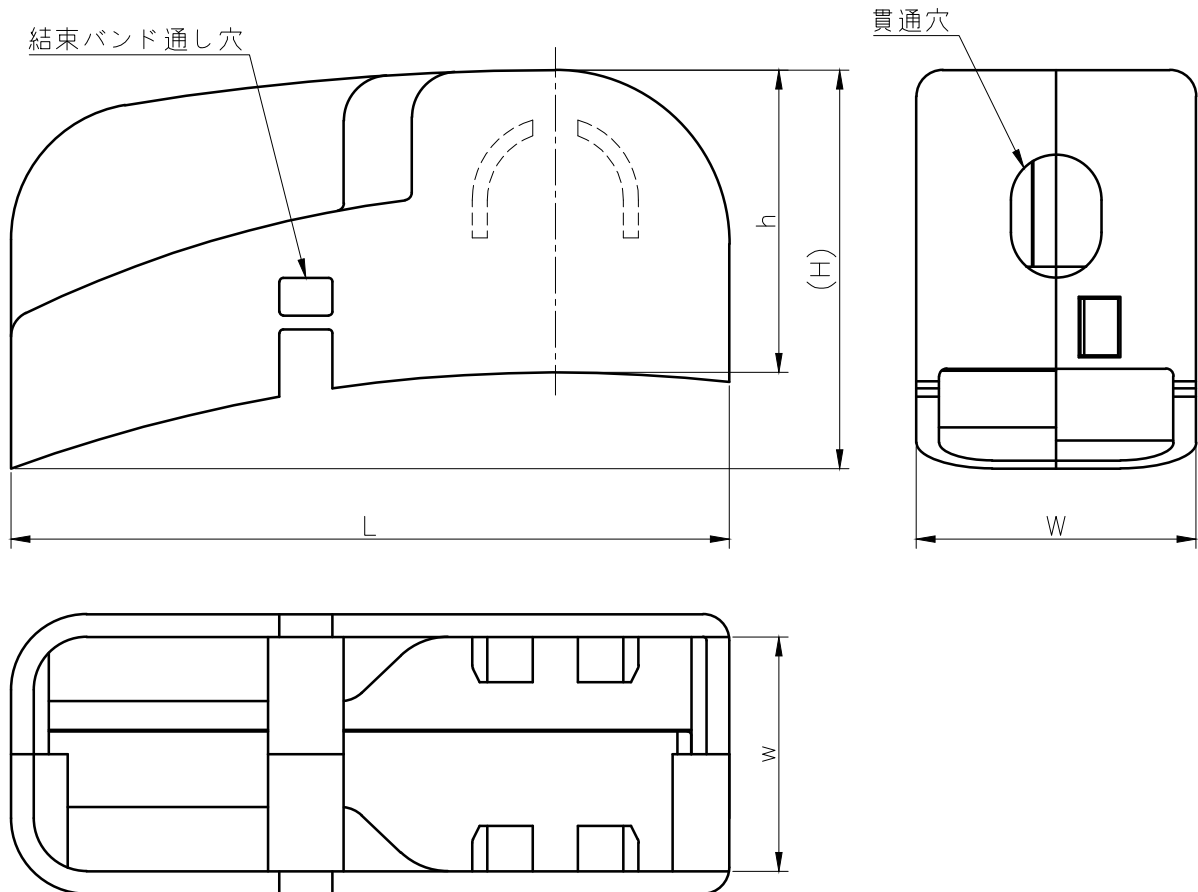


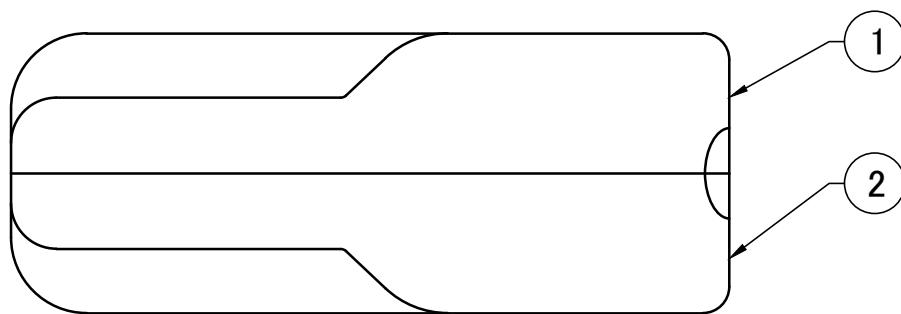

種 類	品 番	W	w	H	h	L	貫通穴
B自在バンド用保護カバー(Bパッカー)	BBC1	37	31	52.8	40	95	12×16.3
40mm自在バンド用保護カバー(パッカー40)	BBC2	47	41	56	46	111	14×20.5

※1. 本図はBパッカーを表す。

付属	結束バンド	PA	1	L200、ブラック
2	カバーB	PE	1	グレー
1	カバーA	PE	1	グレー
No.	部 品 名	材 質	個数	備 考

品名	自在バンド用保護カバー		尺度		1 : 1	
			単位		mm	
			第三角法			
			JIS-A4			
		2401				
図番	TBP-0001-PM		承認	検図	製図	
			八木	小野寺	小野寺	
 マサル工業株式会社						


品質内容証明書

マサル工業株式会社

1. 製品

品名	自在バンド用保護カバー	
種類	B自在バンド用保護カバー(Bパッカー)	40mm自在バンド用保護カバー(パッカー40)
品番	BBC1	BBC2

2. 品質規格

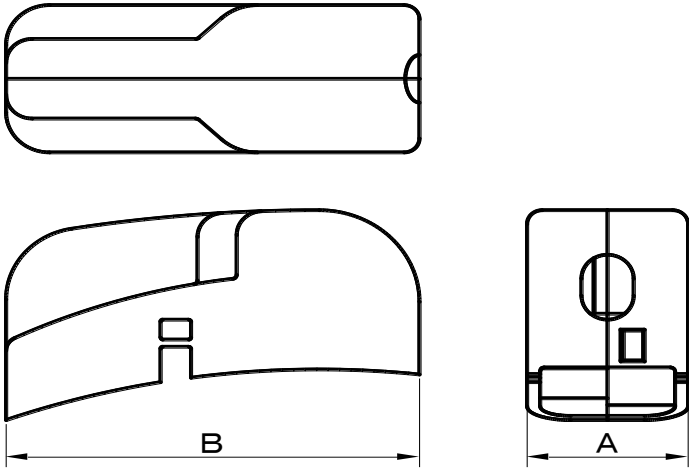外観・構造	汚れ、ヒビ、割れ、欠け、キズ、バリ、色むら等がないこと	異物混入、変色のないこと	
	実用上差し支えのあるヒケ、反り、曲り等の変形がないこと	ゲートの仕上げは、面に沿って滑らかに切断され、きれいであること。	
	未充填、シルバーマーク、フローマーク、焼け等の成形不良がないこと。	嵌め合わせたとき、著しい段差、隙間のないこと	
寸法	種類	A	B
	B自在バンド用保護カバー(Bパッカー)	37	95
	40mm自在バンド用保護カバー(パッカー40)	47	111
	寸法測定箇所		
	※ 寸法単位 :mm		
物性			
	項目	検査方法	規格値
	耐熱変形試験	試料をB自在バンドに取り付けた状態で70℃に保たれた恒温槽に3時間放置後、恒温槽より試料を取り出して室内で1時間以上放置すること。	異常のないこと
	低温衝撃試験	試料を嵌合させた状態で-40℃に保たれた恒温槽に3時間放置後、恒温槽より試料を取り出して重錘(0.5Kg)を高さ60cmより落下させること。	異常のないこと
物性	落錘衝撃試験	試料をB自在バンドに取り付けて台座に置き、落球箇所(0.5Kg)を高さ1mより落下させる。なお、結束バンドは使用しないこと。	嵌合が外れないこと